
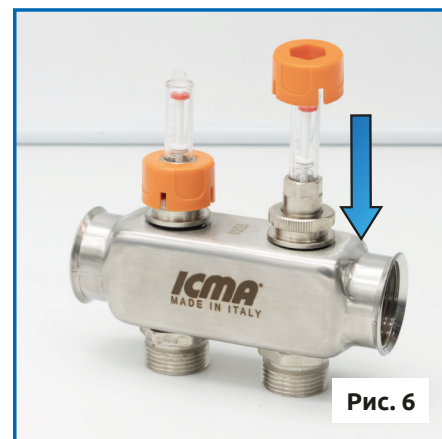
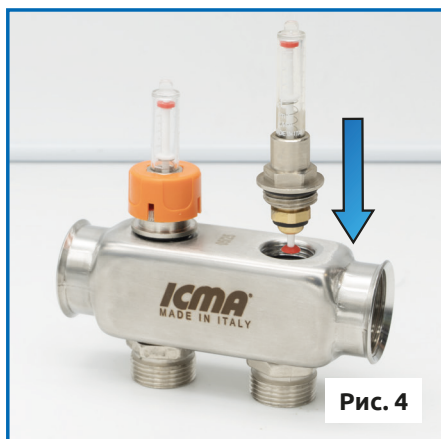
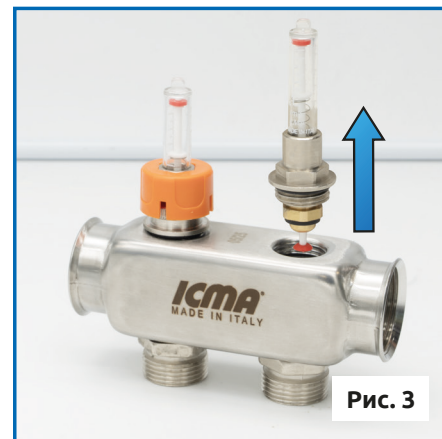


Інструкція з заміни вимірювачів витрати MEMORY PLUS для підлогового колектора

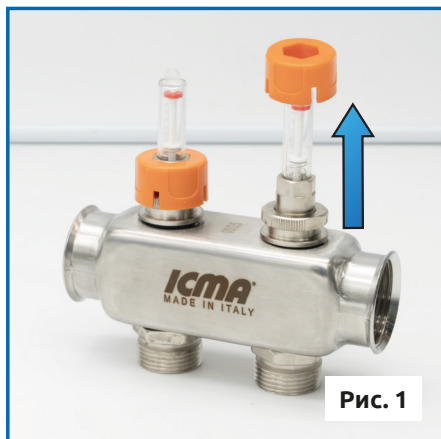

Колектор необхідно перекрити, якщо операція виконується в той час, коли колектор підключений до системи

⚠ Важливо: під час виконання всіх операцій завжди носіть захисні рукавички.

1. За допомогою ключа **23 мм** демонтуйте витратоміри, попередньо знявши пластикову кришку, як показано на рис. 1, щоб провести їх заміну, як показано на **рис. 2-3**;
2. Потім знову встановіть витратомір і надіньте кришку, як показано на **рис. 6**.